

## GUIA DE RECOMENDACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUDIOLÓGICOS BAJO LAS CONTINGENCIAS LIGADAS A LA PANDEMIA COVID-19

Los profesionales fonoaudiólogos abocados a la atención de pacientes en el área de AUDIOLOGÍA, debemos enfrentar el desafío y requerimientos que nos plantea en estos días la realidad que impone la pandemia del covid-19.

El Director General de la OMS el 30 de enero del 2020 declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII), y el 11 de marzo la pandemia, razón por la cual los agentes de salud se rigen por recomendaciones internacionales y de las autoridades de cada país en su accionar.

El Ministerio de Salud, así como algunas sociedades científicas, actualizan en forma permanente las recomendaciones en materia de atención en varias disciplinas en función de la situación epidemiológica que está atravesando el Sistema de Salud, destacando siempre realizar solamente intervenciones en actividades y casos esenciales con el fin de evitar la propagación del virus.

Teniendo en cuenta los antecedentes de otros países y entendiendo que algunas disciplinas de la salud, por el tipo de intervención que realizan presentan mayor contacto con secreciones orales y respiratorias, como es el caso de los fonoaudiólogos, acercamos a nuestros colegas un resumen de lo publicado hasta la fecha. (25 de abril 2020)

Es importante atender a las recomendaciones generales del Ministerio de Salud de la Nación y las recomendaciones particulares de cada institución, si fueran vertidas por equipos de expertos en la materia, ya que las particularidades de la población de pacientes no son las mismas en cada institución.

### **Criterios de selección de pacientes para el otorgamiento de turnos:**

Solo se atenderá a aquellos pacientes que no sean casos sospechosos de covid-19 y que no tengan factores de riesgo. (TRIAGE telefónico, por mail y presencial)

Según el Reporte de la Dirección del Hospital italiano de buenos aires al día 01/04/2020 se considera caso Sospechoso de Covid-19 a toda persona que presente:


- Febrícula (37.5) y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad para respirar)
- Diagnóstico de Neumonía Clínica
- Falta de olfato/Gusto
- Paciente internado con Fiebre sin causa conocida en evaluación infectológica.

TRIAGE - CUESTIONARIO TELEFÓNICO O DIGITAL dirigido al paciente y al allegado:


1. ¿El paciente o el allegado tienen 65 años o más?
2. ¿El paciente o el allegado tienen antecedente de alguna enfermedad crónica o previa: respiratoria, cardiológica, hipertensión arterial, diabetes, inmunodepresión u otra?
3. ¿Han viajado fuera del país en los últimos 14 días?
4. ¿Han estado en contacto con alguna persona con confirmación o sospecha de COVID-19?
5. ¿Han estado en contacto estrecho con personas que presentaban cuadro respiratorio agudo en los últimos 14 días?
6. ¿Tienen fiebre o la han tenido en los últimos 14 días?
7. ¿Han tenido problema respiratorio (incluyendo tos) en los últimos 14 días?
8. ¿Han tenido pérdida del gusto y/o del olfato?

Decisiones a tomar, en base a cuestionario anterior:

1. Si el paciente responde **SÍ** a algunas de las preguntas del cuestionario se deberá suspender la asignación del turno, y proceder de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud.
2. Si el paciente responde **NO** a todas las preguntas y su temperatura corporal es normal, se coordinará el turno con las medidas indicadas.
3. Se sugiere la concurrencia del paciente sin acompañante, excepto los niños y los adultos que no puedan valerse por sí mismos.

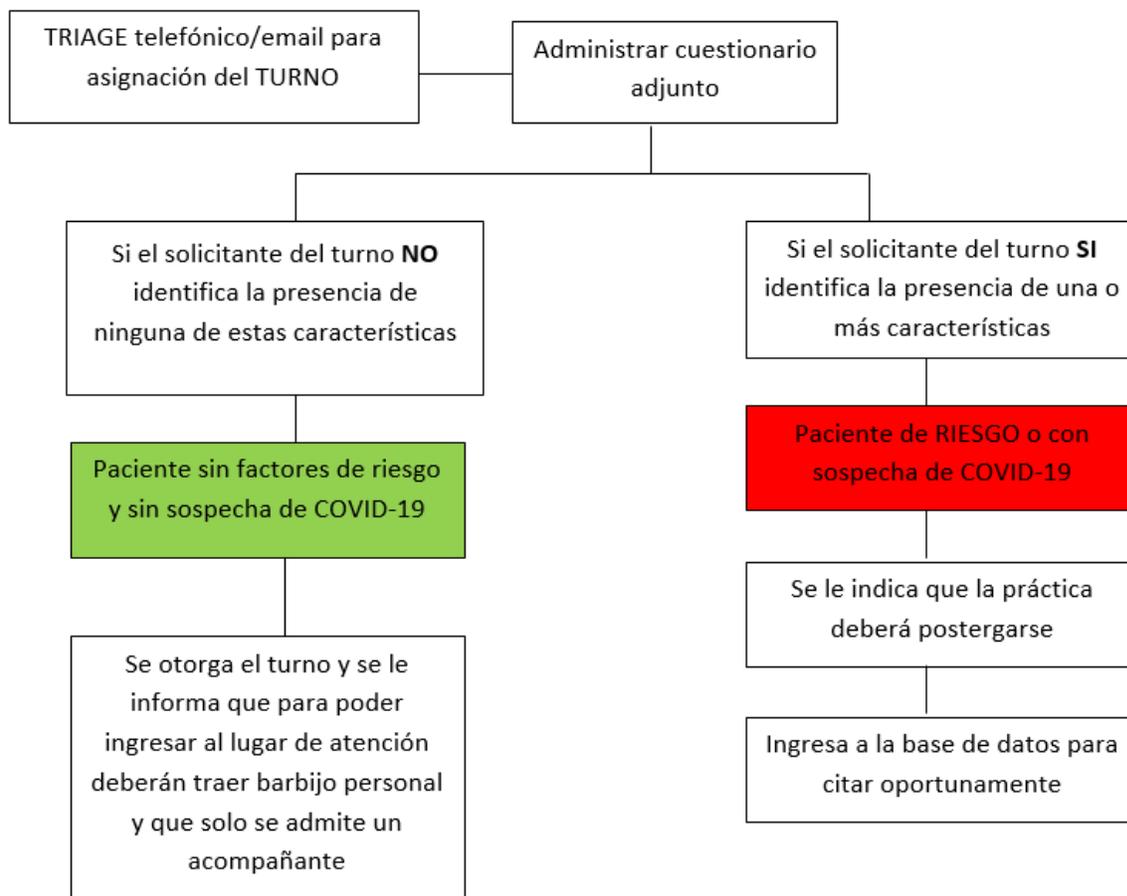**COORDINACION DE TURNOS PACIENTES AUDIOLOGIA**

COORDINACION DE TURNOS: Programa de Detección Temprana de Hipoacusia Infantil

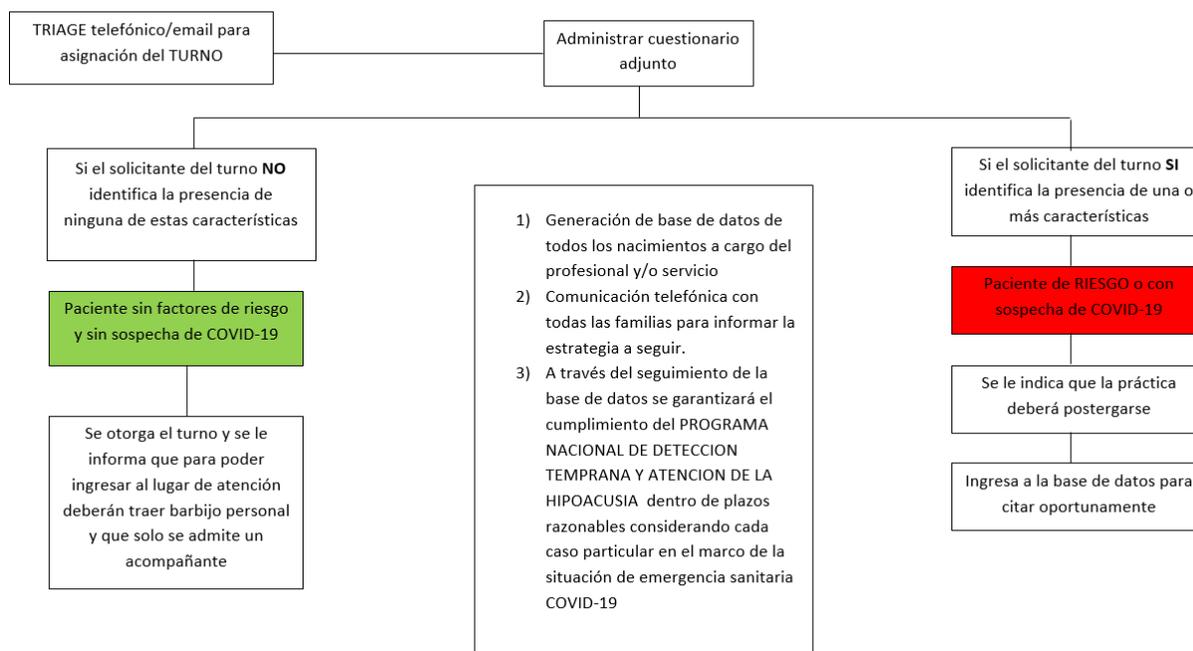

**PACIENTES USUARIOS de dispositivos de ayuda auditiva: audífonos, implantes cocleares, dispositivos de transmisión ósea.**


En caso de que el motivo de consulta sea:

Sospecha de rotura, falla o disfunción de alguno de los componentes del dispositivo o adaptación acústica (moldes, codos, tubos, domos, micro moldes, etc.).

En estos casos se recomienda: coordinar la entrega-recepción del dispositivo completo a fin de intentar resolver la necesidad sin la atención presencial del paciente.

## INGRESO AL LUGAR DE ATENCION

Paciente y allegado ingresarán cada uno con su barbijo

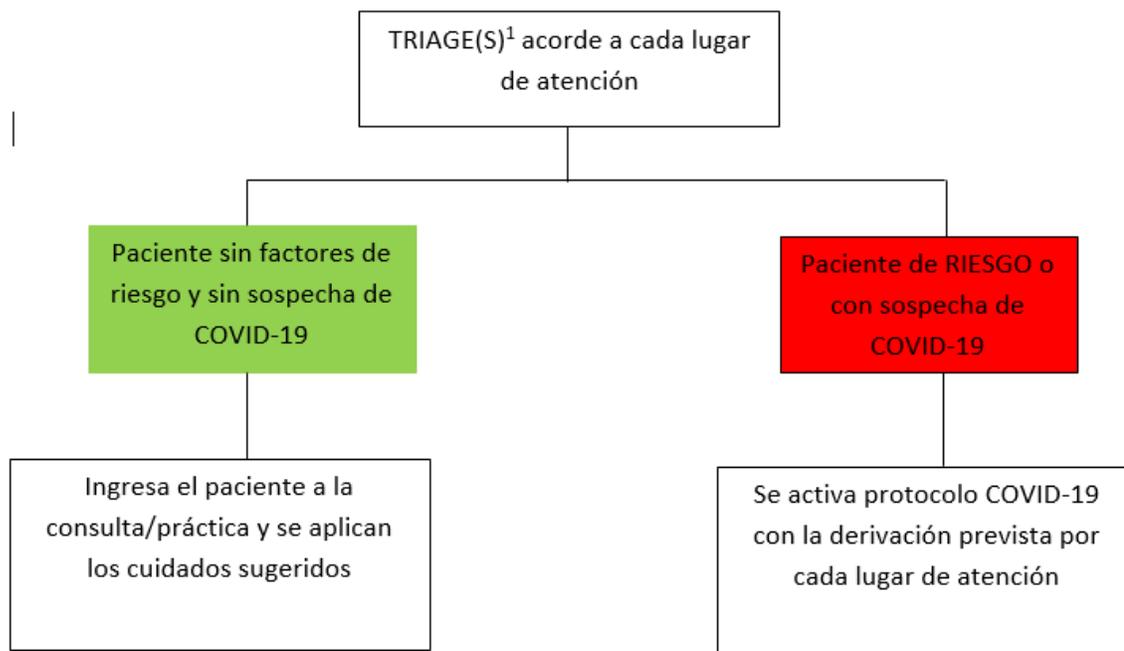

1) Algunos lugares de atención tienen posibilidad de doble TRIAGE

## CUIDADOS EN EL ENTORNO DE TRABAJO

Es importante mantener desinfectados los elementos con los que trabajamos a diario.

La higiene de ambientes y superficies se hará utilizando los productos sugeridos en esta guía o aquellos que le sean provistos en su lugar de trabajo con paños o pulverizadores. La formulación que se emplee debe dejarse secar y evaporar por 10 minutos.

Desinfección de teclado, mouse y celulares: Si optó por colocar una funda o bolsa a su celular, al mouse o al teclado, debe limpiarla con la misma frecuencia (entre paciente y paciente).

De igual modo se deberá proceder con la limpieza de la camilla, sillas y mobiliario donde se realizan los estudios auditivos.

Las cabinas audiológicas son espacios cerrados con un alto riesgo de acumulación de carga vírica, y de difícil desinfección, por lo tanto habrá que extremar las precauciones correspondientes.

En la ejecución de las pruebas tonales, el paciente preferiblemente levantará la mano, en vez de usar el pulsador.

### **EN LA SALA DE ESPERA**

- disponer alcohol en gel al alcance del paciente-allegado
- no tener folletos ni revistas
- entre personas conservar al menos 2 metros de distancia

### **EN EL CONSULTORIO AUDIOLOGICO**

Reconocer que los elementos de protección personal (EPP) son indispensables para proteger al profesional de la salud de infecciones, proteger a los pacientes de infectarse o prevenir que infecten a otros, dentro del marco del uso racional de los mismos. El incumplimiento de las medidas de prevención tiene una gran capacidad de amplificar la cadena de transmisión.

El profesional DEBE estar protegido con las medidas de bioseguridad correspondientes al nivel de complejidad del caso. Como los pacientes con sospecha covid-19 no ingresan al consultorio la protección sugerida en el sector es barbijo quirúrgico. Esta guía deja a criterio de cada profesional ampliar estas protecciones según criterio propio o del marco laboral de referencia.

1. Ingresar al lugar de trabajo con el barbijo quirúrgico colocado, y permanecer con el mismo durante todas las horas de atención hasta retirarse de la institución.
2. Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de cada paciente, colocarse alcohol en gel en las manos delante del paciente una vez que el mismo ingresó al consultorio.
3. El paciente debe lavarse las manos con jabón al entrar, secarse con papel y colocarse alcohol en gel por 20 segundos.
4. Tener sobre la mesa de trabajo todo el material para la atención, guardando todo el resto, de tal manera que no sea necesario abrir cajones o tocar otras superficies.
5. Dentro del consultorio, cuando se realice una práctica donde exista manipulación de elementos que puedan contener cera, sangre o líquidos del oído, debe colocarse guantes. Al finalizar la manipulación de estos elementos desechar los guantes y lavarse las manos con alcohol.

### **UNA VEZ FINALIZADA LA CONSULTA**

1. Al finalizar cualquier práctica dentro del consultorio, colocar los materiales que haya que desinfectar en los recipientes correspondientes. Desinfectar con la solución seleccionada el equipamiento utilizado, los materiales y todos los elementos del consultorio que hayan estado en contacto con el paciente (con paños descartables o toallas de papel) y por ultimo lavarse las manos con jabón y luego pasar alcohol en gel.
2. Descartar los elementos de limpieza utilizados en bolsa negra. Si los elementos tienen presencia visible de material biológico descartar en bolsa roja.

3. Desinfectar todas las superficies del consultorio, sala de espera y áreas comunes de los ambientes (sillas, pasamanos, manijas, puertas).
4. Ventilar ambientes.
5. Lavarse las manos con jabón entre paciente y paciente.

## **DESINFECCION DE EQUIPOS**

TIPS o elementos que ingresan al oído del paciente:

Desinfección de alto nivel (DAN): Los profesionales que cuenten en hospitales y sanatorios con este servicio seguirán las indicaciones de cada institución.

Desinfección en ámbitos que no cuenten con departamento de esterilización: ver las recomendaciones de DESINFECCION esta guía. **IMPORTANTE:** Los elementos que ingresan al oído del paciente y deban ser desinfectados deben estar limpios antes de ser sumergidos en la solución desinfectante.

### Audiómetro:

Cables de Auriculares y auriculares de copa: Paño con desinfectante (se pueden utilizar paños de limpieza descartables o toallas de papel)

Tips de auriculares de inserción: preferentemente utilizar los descartables.

Tips (no desechables): DESINFECCION

Micrófono del paciente: se cubrirá con bolsa descartable, la cual será descartada al finalizar la prueba, y se desinfectará con solución desinfectante.

Vincha, cable y pastilla ósea: Paño con desinfectante (se pueden utilizar paños de limpieza descartables o toallas de papel)

### Impedanciómetro:

Probeta-sonda y cables de impedanciómetro: Paño con desinfectante (se pueden utilizar paños de limpieza descartables o toallas de papel)

Tips: DESINFECCION

### Equipo de Potenciales Evocados:

Pre Amplificador: Se limpiará con desinfectante después de cada paciente. Paño con desinfectante (se pueden utilizar paños de limpieza descartables o toallas de papel)

Lija de papel N° 1000 para exfoliación de la piel: Descartable.

Cables de electrodos: Paño con desinfectante (se pueden utilizar paños de limpieza descartables o toallas de papel)

Electrodos: Descartables

Cables de auriculares de inserción: Paño con desinfectante (se pueden utilizar paños de limpieza descartables o toallas de papel)

Tips: preferentemente utilizar los descartables

Tips (no desechables): DESINFECCION

Vincha, cable y pastilla ósea: Paño con desinfectante (se pueden utilizar paños de limpieza descartables o toallas de papel)

Otoemisor:

Cables y Sonda: Paño con desinfectante (se pueden utilizar paños de limpieza descartables o toallas de papel)

Tips (no desechables): DESINFECCION

Sistemas Analizadores de audífonos (acopladores y oído real):

Limpiar con Paño con desinfectante todas las partes, externas e internas. Se pueden utilizar paños de limpieza descartables o toallas de papel.

Se debe desinfectar con paño con desinfectante cualquier dispositivo de ayuda auditiva antes de colocarlo en el acoplador de 2 CC. o en el oído del paciente.

Sondas y tips para mediciones en oído real: descartables.

Interfaces de programación de audífonos e Interfaces de programación de implante coclear:

Limpiar con desinfectante todas las superficies y cables al retirarse el paciente. Paño con desinfectante (se pueden utilizar paños de limpieza descartables o toallas de papel)

**DESINFECCION DE MATERIALES DE TRABAJO:**

Audífonos de la caja de Prueba y del paciente, Procesadores de Implante coclear, Sistemas de transmisión ósea: Paño con desinfectante (se pueden utilizar paños de limpieza descartables o toallas de papel)

Juguetes plásticos: Rociar con desinfectante Difusor, procurando cubrir bien toda la superficie. Intercalar el uso de grupos de juguetes entre paciente y paciente para dar tiempo al secado.

Plantillas plastificadas: Paño con desinfectante (se pueden utilizar paños de limpieza descartables o toallas de papel).

**SERVICIOS AUDIOLÓGICOS A DOMICILIO**

A raíz de la imposibilidad de controlar las variables de higiene y bioseguridad del entorno de atención al paciente en su domicilio o residencia geriátrica, desaconsejamos la prestación de servicios audiológicos en este contexto.

Recomendación adicional para facilitar la dinámica de las prácticas audiológicas

- Contemplar la posibilidad de dar instrucciones por escrito para la ejecución de las pruebas auditivas a raíz de la distorsión del habla provocada por el uso de barbijos y la imposibilidad de realizar lectura de labios.

**COVID-19**  
**DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ELEMENTOS DE TRABAJO**

Ante la necesidad de trabajar en un ambiente limpio y libre de contaminantes, se detallan a continuación algunos productos recomendados por la EPA (United States Environmental Protection Agency) para desinfectar las superficies de las áreas de trabajo y accesorios - elementos utilizados.

Además del nombre de cada producto, se incluye una adaptación a los recursos disponibles, su preparación e indicación en base a recomendación de expertos.

Ref.: <https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>

**1. Peroxy HDOX – Earth Laboratories Inc.**

Composición: Peróxido de Hidrógeno 5-8% (ver adjunto Elabs SDS Peroxy HDOX)

Dilución recomendada: roja (ver adjunto Application Use Guidelines)

**Preparación de uso**

Agua oxigenada 20 vol.....150 mL

Agua.....850 mL

Medir por separado y mezclar.

**Indicaciones**

Para desinfectar accesorios, tips, herramientas, escritorios, superficies en general.

**Modo de Uso**

Escritorios y superficies en general: aplicar en forma de spray y repasar con trapo. Dejar secar naturalmente.

Accesorios, tips y herramientas: sumergir los elementos LIMPIOS durante 30 minutos, luego secar con paño limpio.

Reutilizar ésta solución durante 7 días conservada en recipiente cerrado.

**2. Pure Bright Germicidal Ultra Bleach – KIK International LLC**

Composición: Hipoclorito de Sodio 6 % (ver adjunto PBGUB – MSDS)

Dilución recomendada: 200 ppm Cloro (ver adjunto EPA – PBGUB)

[https://www3.epa.gov/pesticides/chem\\_search/ppls/070271-00013-20100923.pdf](https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/ppls/070271-00013-20100923.pdf)

<https://amp.generalair.com/MsdsDocs/JMZPBGUBS.pdf>

**Preparación de uso**

Agua lavandina 25 g/L.....100 mL

Agua.....900 mL

Medir por separado y mezclar.

**Indicaciones**

Para desinfectar pisos y paredes.

**Modo de Uso**

Aplicar con trapo humedecido. Dejar secar naturalmente.

**RECOMENDACIÓN ADICIONAL**

Como alternativa al ítem 1 también se puede utilizar alcohol sanitizante, en forma fluida o gel.

Prepararlo semanalmente.

**Preparación de uso**

Alcohol medicinal (96 °).....700 mL

Agua.....300 mL

Medir por separado y mezclar.

Las recomendaciones de esta guía emergen de la recopilación del Protocolo de la SUBSECCIÓN DETECCIÓN TEMPRANA DE LA HIPOACUSIA PROGRAMA DE IMPLANTES COCLEARES SERVICIO OTORRINOLARINGOLOGÍA HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES y de las sugerencias generadas por los organismos reconocidos como autoridad en la materia. Son de carácter dinámico y se actualizan con la periodicidad que surja de la evidencia y de las condiciones epidemiológicas.

Referencias para la elaboración de esta guía:

Protocolo del HOSPITAL ITALIANO de BUENOS AIRES

<https://www.facebook.com/100023252465951/posts/679816932803383?d=n&sfns=mo>

<https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp>

<https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>

[http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001881cnt-COVID-Recomendaciones\\_en\\_odontologia\\_3-4.pdf](http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001881cnt-COVID-Recomendaciones_en_odontologia_3-4.pdf)

<https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html>

<https://www.audiology.org/practice-management/covid-19-resources>

<https://www.audiology.org/publications/guidelines-and-standards/infection-control-audiological-practice>

[https://www3.epa.gov/pesticides/chem\\_search/ppls/070271-00013-20100923.pdf](https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/ppls/070271-00013-20100923.pdf)


<https://amp.generalair.com/MsdsDocs/JMZPBGUBS.pdf>




**1a**  
 Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies;




**2**  
 Frótese las palmas de las manos entre sí;

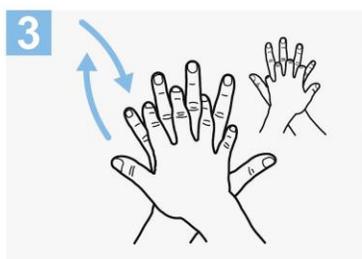

**3**  
 Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;

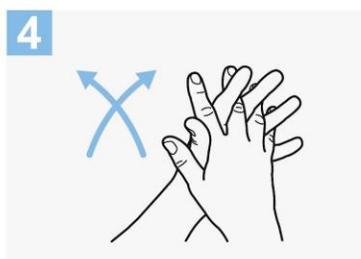

**4**  
 Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;

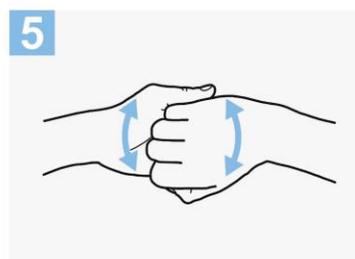


**5**  
 Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;



**6**  
 Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;



**7**  
 Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;

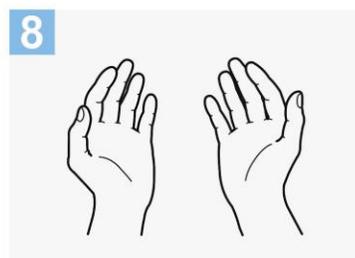

**8**  
 Una vez secas, sus manos son seguras.

**Crédito: OMS**

## Uso de cubiertas de tela para la cara para ayudar a desacelerar la propagación del COVID-19

### Cómo usar cubiertas (tapabocas) de tela para la cara

Las cubiertas de tela para la cara deben:

- ajustarse bien pero de manera cómoda contra el costado de la cara
- sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas
- incluir múltiples capas de tela
- permitir respirar sin restricciones
- poder lavarse y secarse en la secadora sin que se dañen ni cambie su forma

### Los CDC y las cubiertas de tela para la cara hechas en casa

Los CDC recomiendan usar cubiertas de tela para la cara en entornos públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener (p. ej., supermercados y farmacias), **especialmente** en áreas donde la transmisión comunitaria es significativa.

Los CDC también aconsejan el uso de cubiertas de tela para la cara sencillas para desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar que las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmitan el virus a los demás. Las cubiertas de tela para la cara elaboradas con artículos de uso doméstico o hechas en casa con materiales de bajo costo pueden usarse como una medida de salud pública voluntaria adicional.

No se deben poner cubiertas de tela para la cara a niños pequeños menores de 2 años, ni a personas con problemas para respirar, o que estén inconscientes o incapacitadas, o que de otra forma no puedan quitárselas sin ayuda.

Las cubiertas de tela para la cara recomendadas no son mascarillas quirúrgicas ni respiradores N95. Esos son suministros esenciales que se deben seguir reservando para los trabajadores de la salud y otros miembros del personal médico de respuesta a emergencias, según lo recomendado por las actuales directrices de los CDC.

### ¿Se deben lavar o de otra forma limpiar las cubiertas de tela para la cara de manera regular? ¿Con cuánta frecuencia?


Sí. Se deberían lavar de manera habitual de acuerdo con la frecuencia del uso.

### ¿Cómo se esteriliza o limpia una cubierta de tela para la cara de manera segura?

Usar una máquina de lavar debería ser suficiente para lavar la cubierta para la cara adecuadamente.

### ¿Cómo se quita de manera segura una cubierta de tela para la cara usada?

Las personas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca al quitarse la cubierta para la cara, y deben lavarse las manos inmediatamente después de quitársela.

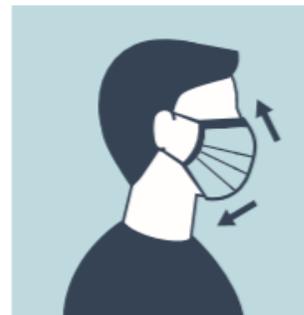

CS14151 04/02/2020 11:08 AM

[cdc.gov/coronavirus-es](https://cdc.gov/coronavirus-es)

## Cubierta de tela para la cara cosida


### Materiales

- Dos rectángulos de tela de algodón de 10 x 6 pulgadas
- Dos tiras elásticas de 6 pulgadas (o bandas elásticas, cordeles o cordones, tiras de tela o cintas elásticas para el cabello)
- Hilo y aguja (u horquilla [*bobby pin*])
- Tijeras
- Máquina de coser




### Tutorial


1. Corte dos rectángulos de tela de algodón de 10 por 6 pulgadas. Use material de algodón de hilado apretado, como tela de acolchados o sábanas de algodón. La tela de camisetas puede funcionar en un apuro. Coloque un rectángulo sobre el otro; la cubierta de tela para la cara se cose como si fuera una pieza de tela única.

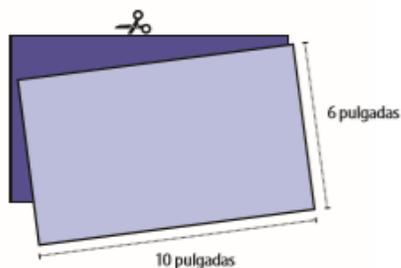

2. Doble por los bordes largos y haga un dobladillo de  $\frac{1}{4}$  de pulgada. Luego haga un dobladillo de  $\frac{1}{2}$  pulgada en la capa doble de tela a lo largo de los bordes cortos y cósalo.



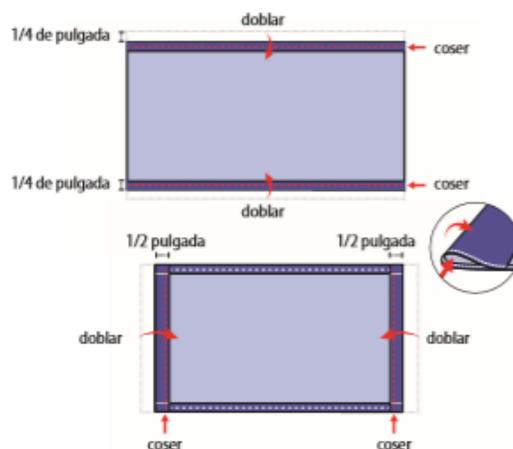


3. Pase un elástico de  $\frac{1}{8}$  de pulgada de ancho y 6 pulgadas de largo a través del dobladillo más ancho a cada lado de la cubierta de tela para la cara. Estas serán las tiras que se enganchan en las orejas. Use una aguja larga o una horquilla para pasar el elástico a través del dobladillo. Ate bien los extremos.  
¿No tiene elásticos? Use cintas o bandas elásticas para el cabello. Si solo tiene cordeles o cordones, puede hacer las tiras más largas y atarse la cubierta de tela para la cara detrás de la cabeza.

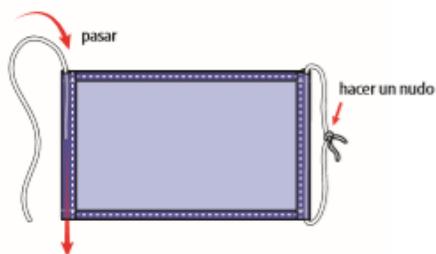

4. Tire del elástico con cuidado para que los nudos queden dentro del dobladillo. Junte los costados de la cubierta de tela para la cara sobre el elástico y ajústelo para que la cubierta de tela para la cara se ajuste a su cara. Luego cosa bien el elástico para evitar que se deslice.



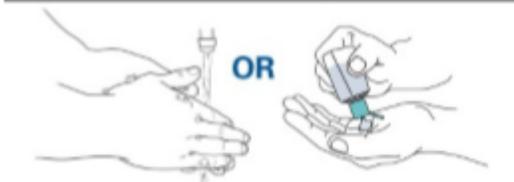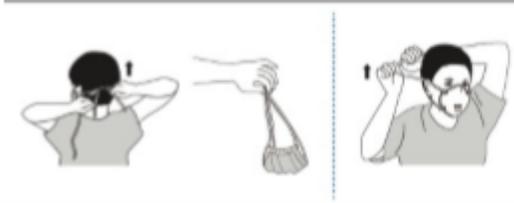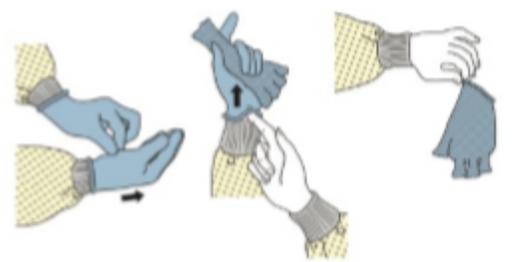

### GUANTES

- ¡El exterior de los guantes está contaminado!
- Agarre la parte exterior del guante con la mano opuesta en la que todavía tiene puesto el guante
- y quíteselo. Sostenga el guante que se quitó con la mano enguantada
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante que no se ha quitado
- todavía a la altura de la muñeca
- Quítese el guante de manera que acabe cubriendo el primer guante
- Arroje los guantes en el recipiente de desechos

### GAFAS

- ¡El exterior de las gafas protectoras o de la careta está contaminado!
- Para quitárselas, tómelas por la parte de la banda de la cabeza o de las piezas de las orejas

### CAMISOLÍN

- ¡La parte delantera del camisolín y las mangas están contaminadas!
- Desate las tiras
- Tocando solamente el interior de la bata, pásela por encima del cuello y de los hombros
- Voltee la bata al revés
- Dóblela o enróllela y deséchela

### BARBIJO

- Sujete los lazos inferiores o los elásticos del barbijo/respirador, luego los que están en la parte superior, y quítelos sin tocar el frente
- Desechar en un contenedor de basura

### HIGIENE DE MANOS

RECOMENDACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA PREVENIR COVID-19 – versión 22/03/2020 SADI / SATI / ADECI / INE

# PEROXY HDOX

## Application Guidelines

Natural Cleaning with Hydrogen Peroxide

### Green Dilution

Light Duty Cleaning  
1/2 oz per gallon

#### Glass & Metal Surface Cleaning



Apply Green Solution with spray bottle and wipe with cloth, towel, or squeegee area until surface is left clean & clear.

#### Floor Mopping



Fill bucket with Green Solution. Mop floor and let dry.

#### Auto Scrubbing



Fill auto scrubber with Green Solution. Run machine and let floor dry.

#### Carpet Cleaning



Fill Solution Tank with Green Solution. Extract and let floor dry.

#### Wall & Ceiling Cleaning



Apply Green Solution with spray bottle and wipe until surface is clean and clear.

#### Spray & Wipe Cleaning



Apply Green Solution with sprayer and wipe with cloth or towel until surface is clean and clear.

### Yellow Dilution

Sanitizer / Virucide  
Medium Duty Cleaning  
5 oz per gallon

#### Bathroom Cleaning



Apply Yellow Solution liberally to surface, wipe clean and allow to dwell for 5 minutes.

#### Pressure Washing



Fill pressure wash tank. Spray area and let dry.

#### Tile & Grout Cleaning



Apply Yellow Solution to surface with sprayer or bucket. Let dwell 5 minutes and agitate if necessary. Rinse and let dry.

#### Spray & Wipe Cleaning



Apply Yellow Solution to surface with sprayer, agitate if necessary, and wipe with cloth or towel until surface is left clean and clear.

### Red Dilution

Disinfectant / Virucide / Fungicide / Deodorant  
Heavy Duty Cleaning  
10 oz per gallon

#### Bathroom Cleaning



Apply Red Solution liberally to surface, let dwell 10 minutes, & wipe with cloth or towel until surface is left clean & clear.

#### Tile & Grout Cleaning



Apply Red Solution to surface with sprayer or bucket. Let dwell 10 minutes & agitate if necessary. Rinse and let dry.

#### Spray & Wipe Cleaning



Apply Red Solution to surface with sprayer, agitate if necessary, and wipe with cloth or towel until surface is left clean and clear.

Earth Laboratories, Inc.  
(866) 203.0535

[www.earthlaboratories.com](http://www.earthlaboratories.com)

Check out our website for our other exciting Restorative and Mold Remediation Products.

"Changing the World."

Distributed by:

## Earth Laboratories, Inc. Safety Data Sheet

### SECTION 1: IDENTIFICATION

<b>Product Name:</b> Peroxy Green/ Peroxy HDOX
<b>Product Number:</b> 1750
<b>Revision Date:</b> 2/11/2015
<b>Recommended Use:</b> Hard Surface Cleaner

<b>Company Information</b>
Earth Laboratories, Inc.
1101 E. Diamond Ave.
Evansville, IN 47711
Emergency Phone Number: (866) 203.0535

### SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

<b>HAZARD CLASSIFICATIONS</b>	Serious eye irritation: Category 2A
<b>Hazard Statements</b>	H319: Causes serious but reversible eye irritation.
<b>Precautionary Statements</b>	Prevention: P280: Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. Response: P305+P351+P338: IF IN EYES : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing.

### PICTOGRAM



**SIGNAL WORD: WARNING**

### SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Chemical Name(s)	% Weight	CAS Registry No.
Hydrogen Peroxide	5-8% Trade Secret	7722-84-1

### SECTION 4: FIRST AID MEASURES

<b>Inhalation:</b>	Remove victim to fresh air & keep at rest in a position comfortable for breathing. Get medical advice/ attention if you feel unwell.
<b>Skin:</b>	Wash skin with soap and water. Take off contaminated clothing and wash before reuse. If skin irritation occurs: Get medical advice/ attention.
<b>Eyes:</b>	Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do – continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice / attention.
<b>Ingestion:</b>	Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Get immediate medical advice / attention.

### SECTION 5: FIRE- FIGHTING MEASURES

<b>Suitable extinguishing media:</b>	Material will not burn. Non-combustible. Use a firefighting agent suitable for surrounding fire.
<b>Special hazards arising from the substance or mixture:</b>	None inherent in this product.
<b>Thermal decomposition generates:</b>	Corrosive vapors
<b>Special protective actions for fire-fighters:</b>	No unusual fire or explosion hazards are anticipated.

### SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

<b>For emergency responders:</b>	Equip cleanup crew with proper protection. Ventilate area.
<b>For non-emergency personnel:</b>	Evacuate unnecessary personnel.
<b>Environmental precautions:</b>	Dispose of in compliance with all Federal, State, and Local laws and regulations.
<b>Clean up methods:</b>	Soak up spills with inert solids, such as clay or diatomaceous earth as soon as possible. Store away from other materials. Dispose of in compliance with all Federal, State, and Local laws and regulations.

### SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

<b>Precautions; Handling &amp; Storing:</b>	Keep out of reach of children. For use by trained personnel only. Keep container closed during storage. For institutional & industrial use only. Do not mix with other chemicals.
<b>Conditions for safe storage including any incompatibilities:</b>	Store away from oxidizing agents. For optimum use, keep out of extreme heat.